UNICLIMA® UNITA' TRATTAMENTO FLUIDI

DISEGNO ESECUTIVO

M. 05.08
REV.08-03/04

CLIENTE .

DATA .

RIF_

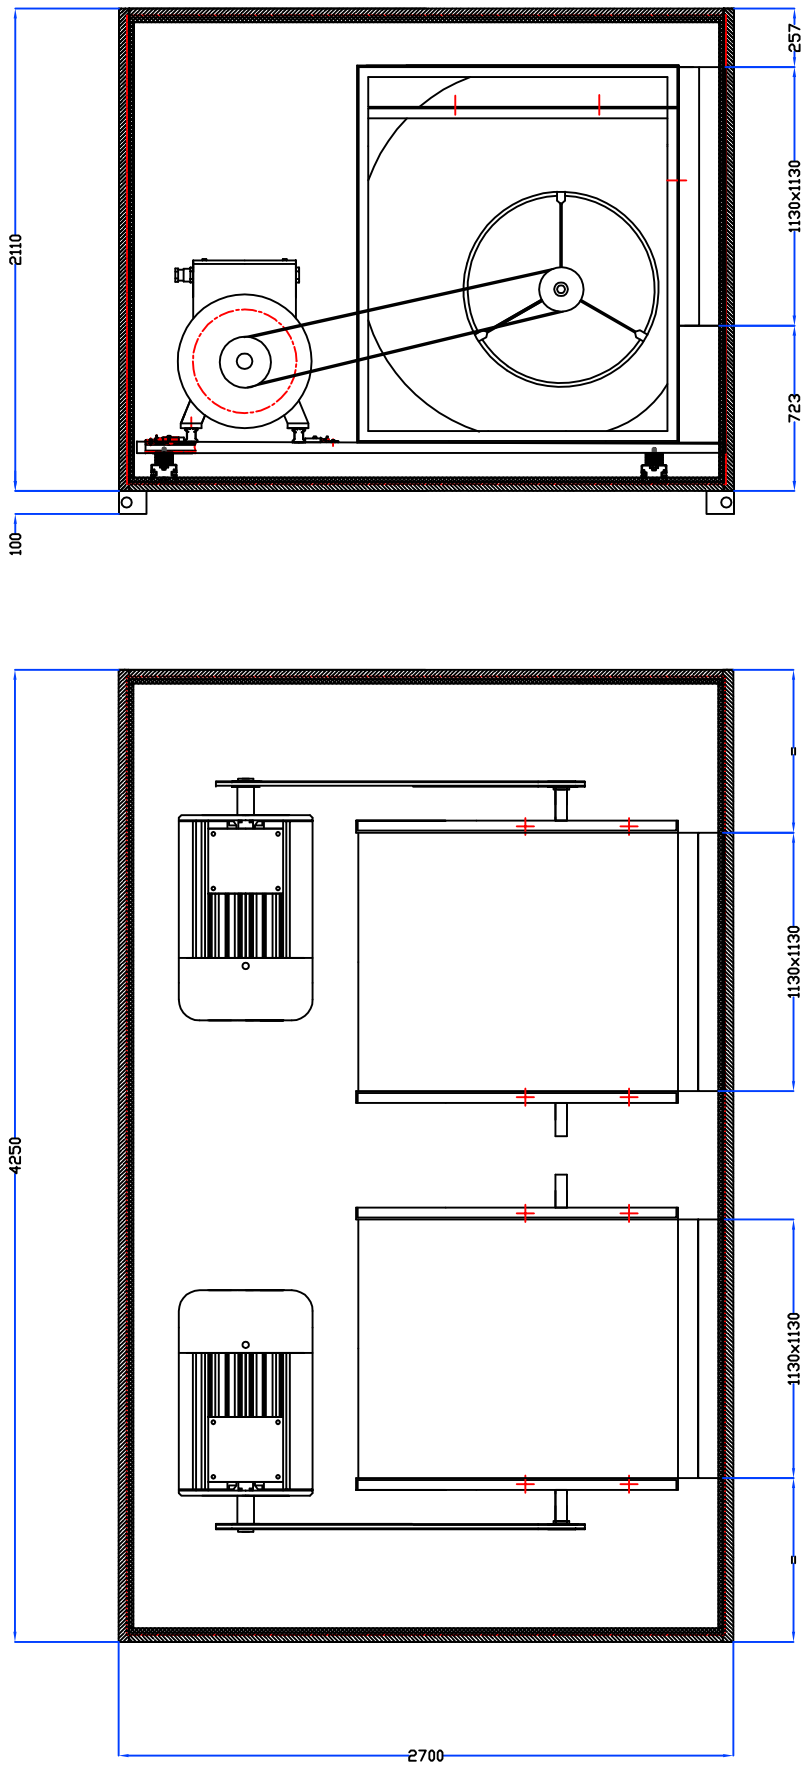

Proprietà di Uniklima di cui è vietata ogni riproduzione. La società proprietaria tutela i propri diritti a norma di legge.

FIRMA PER ACCETTAZIONE

Smussi non quotati	Toll. gen. Lung.	Toll. gen. rag./Ø	PESO Kg	SCALA:	RIFERIMENTO	EMISSIONE	
/	+/-10mm	/	.	.	.	0	DISEGNATO A.B.
DESCRIZIONE/ MODELLO					SOSTITUISCE	SOSTITUITO	VERIFICATO A. B.
UNITA' DI VENTILAZIONE DA ESTERNO SP. 50mm					.	.	APPROVATO R. R.

UNICLIMA® UNITA' TRATTAMENTO FLUIDI

SCHEDA TECNICA

M. 05.10
REV.00-03/04

COD –

DATA 01-05-09

Ventilatore	RIPRESA	MANDATA
Ventilatore	.	NTHLZ 900 T
Portata (mc/h)	.	100000
Prev. utile (Pa)	.	3000
Prev. tot (Pa)	.	3000
Giri (rpm)	.	640
N° Ventilatori	.	2

Motore	RIPRESA	MANDATA
Potenza (Kw)	.	75
Assorbimento(A)	.	129
TensioneV-50Hz	.	400
Poli	.	4
Velocita' (rpm)	.	1475
N° Motori	.	2

Trasmissione	RIPRESA	MANDATA
Puleggia V.	.	.
Bussola V.	.	.
Puleggia M.	.	.
Bussola M.	.	.
Cinghia N°	.	.
	.	.

Filtri

G3 Inerziale	G4 Piani	G4 Ondulati	G4 Rotativo	F5 Tasche .	F6 Tasche .	F7 Tasche .	F8 Tasche .	F6 Tasche R.	F8 Tasche R.	F9 Tasche R.	H12 Assoluti	H13 Assoluti	Carboni		287x287	287x592	305x610	400x400	490x592	500x400	500x500	592x400	592x592	610x610	625x400	625x500	750x500		25	50	100	292	310	535	400
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Umidificazione

- ☐ Acqua Kg/h . T°C .
- ☐ Perdere ☐ Pompa .
- ☐ Ugelli Nebulizzatori a perdere
- ☐ Ugelli Nebulizzatori con pompa
- ☐ Aria compressa
- ☐ Portata vapore . kg/h
- ☐ Elettrodi Immersi ☐ Resistenze
- ☐ Distributore/Lance

Recuperatore

Modello. .

DIM. . DIAG..

Statico ☐ Rotativo ☐

	AE	AEX
Temperatura ingresso °C	.	.
Temperatura uscita °C	.	.
Rendimento %	.	.

Batterie Elettrica

Potenza per resistenza	
Kw	.
N° Resistenze	.
N° Stadi	.

Resistenza A ☐ B ☐

Batterie

⊕ Riscaldamento	⊖ Raffreddamento	⊕P Post-Riscaldamento	REC Recupero	ED Espansione Diretta	P30-12	P40-16	P60-16			Acqua (Ingresso/uscita)	Freon	Glicole	Vapore(pressione KPa)	Acqua Surriscaldata	Olio Adiatermico		Ti.Aria	Tu.Aria	Ur % (Ingresso/uscita)	Potenza Kw	Perdite di carico (Kpa)	Cu/Al	Fe/Al	Inox/Inox			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Accessori

	Q.ta'
Oblo'	.
Luce stagna	.
Microswitch	.
Vano Tecnico	.
Monolamina al Piombo	.
Fibeform	.

Regolazioni

	Q.ta'
Sonde di Temperatura	.
Sonde di Umidita'	.
Pressostato	.
Servocomando per Serranda	.
Quadro Elettrico	.
Inverter	.

		Q.ta'
Potenziometro		.
Servocomando	ON/OFF	.
	Modulante	.
	Molla	.
Potenziometro per serrande		.
		.

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20090507144244+02’00’)
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20090507144244+02’00’)
/CreationDate
(Antonella)
/Author
-mark-